


TA 7000'	TWR GUARÁ 118.15	APP GUARÁ 120.15	APP SÃO PAULO 120.45 129.05 129.00	APP RIO 121.35 123.90 124.74 125.60
----------	---------------------	---------------------	---------------------------------------	--

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO

CHANGES: HDG, LAYOUT, OBST VAR.

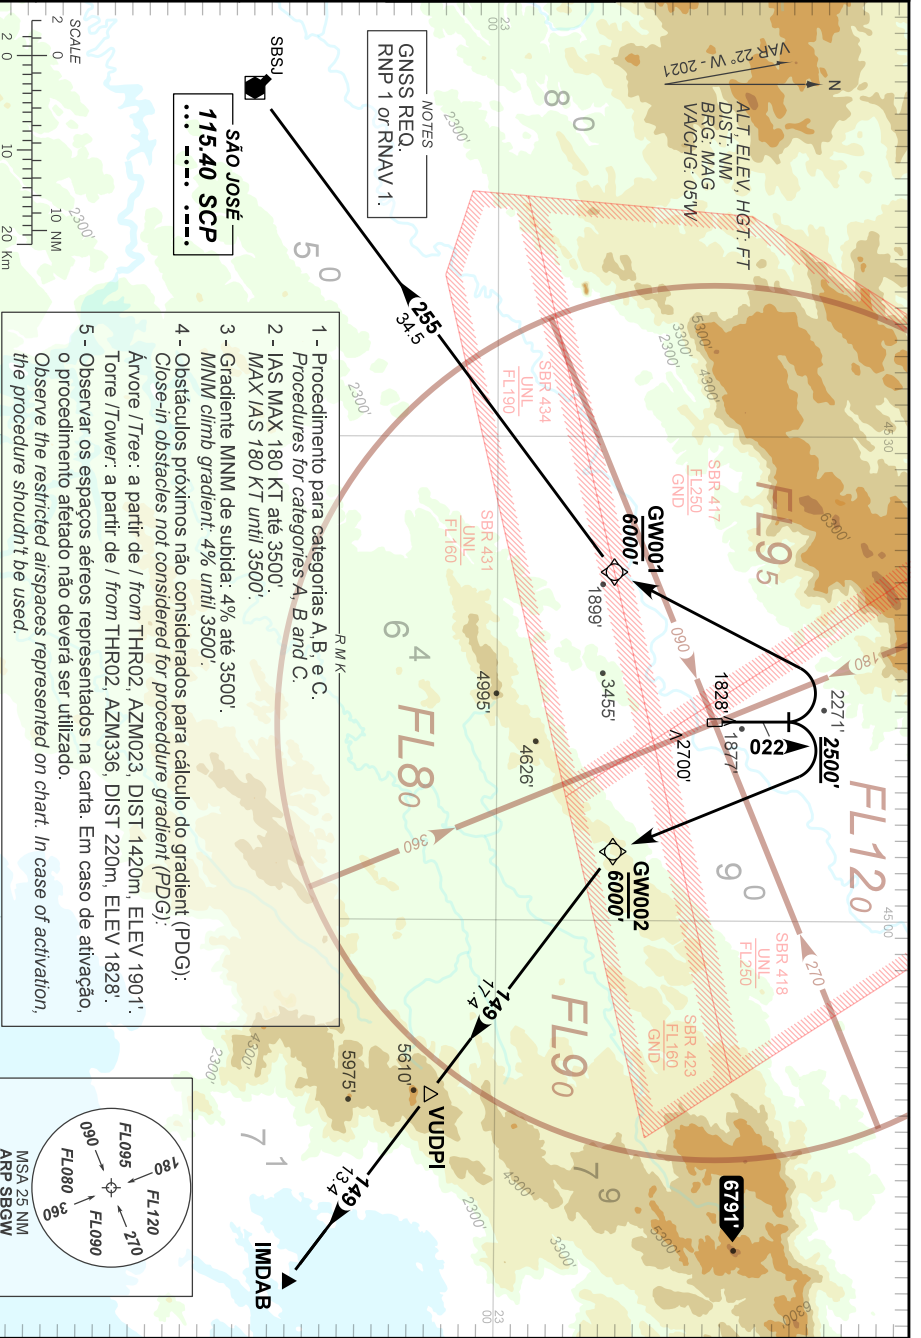

NOTES
GNSS REQ.
RNP 1 or RNAV 1.

São José
115.40 SCP
..... SCP

- 1 - Procedimento para categorias A, B, e C. Procedures for categories A, B and C. MAX IAS 180 KT até 3500'. MAX IAS 180 KT until 3500'.
- 2 - IAS MAX 180 KT até 3500'. MAX IAS 180 KT until 3500'.
- 3 - Gradiente MNM de subida: 4% até 3500'. MNM climb gradient: 4% until 3500'.
- 4 - Obstáculos próximos não considerados para cálculo do gradient (PDDG): Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDDG):
- 5 - Observar os espaços aéreos representados na carta. Em caso de ativação, o procedimento afetado não deverá ser utilizado. Observe the restricted airspace represented on chart. In case of activation, the procedure should not be used.

