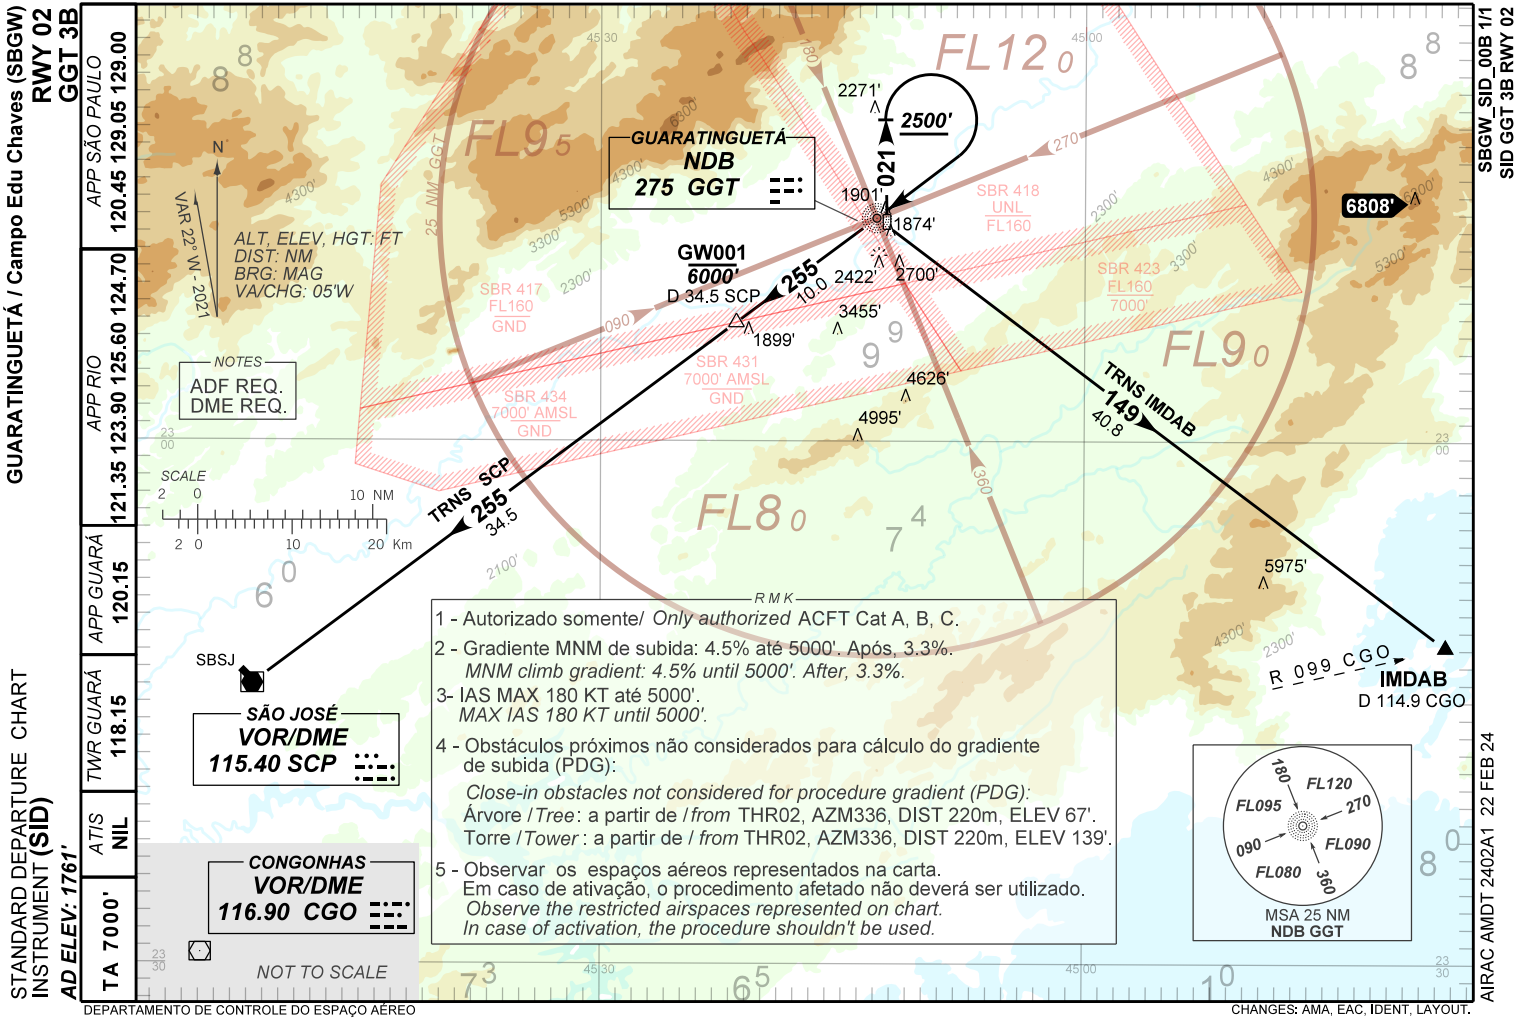
GUARATINGUETÁ / Campo Edu Chaves (SBGW)
RWY 02
GGT 3B
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)
AD ELEV: 1761'
APP SÃO PAULO 120.45 129.05 129.00
APP RIO 121.35 123.90 125.60 124.70
APP GUARÁ 120.15
TWR GUARÁ 118.15
ATIS NIL
TA 7000'
SBGW_SID_00B 1/1
SID GGT 3B RWY 02
AIRAC AMDT 2402A1 22 FEB 24
GUARATINGUETÁ
NDB
275 GGT
SÃO JOSÉ
VOR/DME
115.40 SCP
CONGONHAS
VOR/DME
116.90 CGO
NOT TO SCALE
VAR 22° W - 2021
ALT, ELEV, HGT: FT
DIST: NM
BRG: MAG
VA/CHG: 05'W
NOTES
ADF REQ.
DME REQ.
SCALE
10 NM
20 Km
GW001
6000'
D 34.5 SCP
255
10.0
2422'
2700'
1899'
3455'
4626'
4995'
2271'
2500'
021
1901'
1874'
6808'
5975'
SBR 417
FL160
GND
SBR 418
UNL
FL160
SBR 423
FL160
7000'
SBR 431
7000' AMSL
GND
SBR 434
7000' AMSL
GND
FL120
FL95
FL90
FL80
TRNS SCP
255
34.5
TRNS IMDAB
149
40.8
SBSJ
IMDAB
D 114.9 CGO
R 099 CGO
RMK
1 - Autorizado somente/ Only authorized ACFT Cat A, B, C.
2 - Gradiente MNM de subida: 4.5% até 5000'. Após, 3.3%.
MNM climb gradient: 4.5% until 5000'. After, 3.3%.
3- IAS MAX 180 KT até 5000'.
MAX IAS 180 KT until 5000'.
4 - Obstáculos próximos não considerados para cálculo do gradiente de subida (PDG):
Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG):
Árvore / Tree: a partir de / from THR02, AZM336, DIST 220m, ELEV 67'.
Torre / Tower: a partir de / from THR02, AZM336, DIST 220m, ELEV 139'.
5 - Observar os espaços aéreos representados na carta.
Em caso de ativação, o procedimento afetado não deverá ser utilizado.
Observe the restricted airspaces represented on chart.
In case of activation, the procedure shouldn't be used.
180
FL120
270
FL095
FL090
090
FL080
360
MSA 25 NM
NDB GGT
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
CHANGES: AMA, EAC, IDENT, LAYOUT.